




DIRETORIA METROPOLITANA - M
 Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA
 Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR
 Centro de Controle dos Mananciais - CCM / MAR
BOLETIM DOS MANANCIAIS

Quarta-feira, 02 de Agosto de 2017
 Gerado às 08:59 hs de 02/08/2017

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 ⁶ m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira	▼	613,91	62,5	(0,2)	982,07	11,65	5,10	12,65	24,00	52,7	127,00	25,81	25,81	30,91
<i>Jaguari/Jacareí</i>	838,48	553,15	68,5		808,04	6,88	1,00					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	816,21	26,14	37,5		69,65	26,00	0,50					T-7	25,61	
<i>Atibainha</i>	783,57	31,43	32,7		96,25	25,28	3,50					T-6	23,98	
<i>Paiva Castro</i>	744,48	2,71	35,6		7,61	25,75	0,10					T-5	22,67	
Guarapiranga	▼	124,63	72,8	(0,3)	171,19	7,88	0,00	6,40	8,72	73,4	15,50	13,76	13,76	13,76
<i>Taquacetuba</i>	746,60											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	741,69											EEAB-C	0,67	
Rio Grande	▼	91,19	81,3	(0,2)	112,18	2,38	0,00	1,40	2,75	51,0	7,83	4,33	4,33	4,33
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro	▼	13,34	97,6	(0,3)	13,67	2,03	0,11	2,00	2,85	70,0	1,21	3,97	3,97	4,09
												EEAB-G	0,48	
Alto Tietê	▼	313,61	56,0	(0,1)	560,15	4,39	3,05	5,23	10,96	47,7	27,00	11,89	11,89	13,88
<i>Ponte Nova</i>	763,55	177,27	53,8		329,37	0,63	0,63					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	765,93	23,91	65,1		36,73	0,63	2,03					EEAB-B	1,27	
<i>Biritiba</i>	754,29	10,03	28,9		34,76	0,36	0,24					DB-J	3,57	
<i>Jundiá</i>	753,66	61,47	83,0		74,09	3,92	0,05					J-T	5,56	
<i>Taiáçupeba</i>	744,13	40,94	48,0		85,20	7,76	0,10					RGG	0,00	
Alto Cotia	▼	16,01	97,1	(0,2)	16,50	0,78	0,05	0,78	0,91	86,0	1,49	1,16	1,16	1,21
<i>Pedro Beicht</i>	918,37	16,01	97,1				0,89							
<i>Graça</i>	868,48						0,05							
Baixo Cotia							0,71					0,88	0,88	1,59
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.172,70	63,2	(0,2)	1.855,8	29,10	9,03	28,46	50,19	57,99	180,03	61,88	61,88	69,76

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	0,1	0,0	34,5	149,3
Guarapiranga	0,0	0,0	0,0	40,1	149,0
Rio Grande	0,0	0,0	2,6	48,4	184,9
Rio Claro	0,0	0,2	19,0	95,2	254,0
Alto Tietê	0,0	0,2	1,1	36,3	125,6
Cotia	0,0	0,2	0,0	37,2	137,4

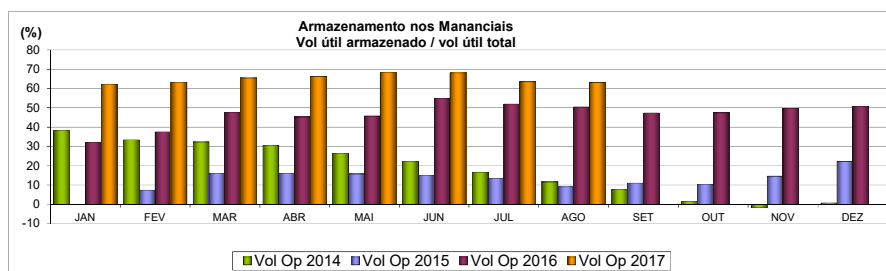

Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA			
do dia anterior	99,0 %		
média do mês	99,0 %		
Produção do Dia Anterior			
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
TOTAL	61,88	60,75	1,13

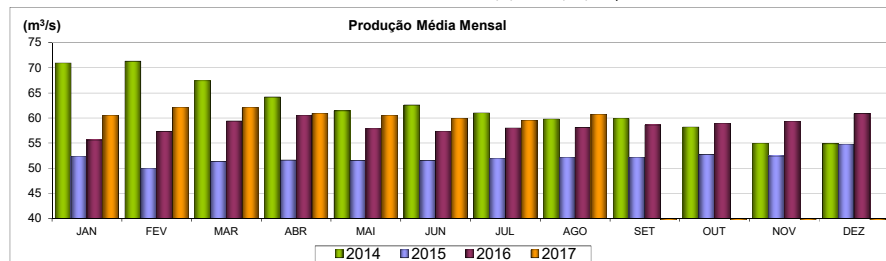

Dados e demais informações sujeitas a alterações.

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD