



DIRETORIA METROPOLITANA - M
 Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA
 Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR
 Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - MARG
BOLETIM DOS MANANCIAIS

Domingo, 30 de Abril de 2017
 Gerado às 09:18 hs de 30/04/2017



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total	
	às 7h (m)	às 7h (x10 ⁶ m ³)	atual (%)			máximo (x10 ⁶ m ³)	afluente (m ³ /s)	descarregada (m ³ /s)	MLT (m ³ /s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m ³ /s)	dia anterior (m ³ /s)	média mês (m ³ /s)		
Cantareira	▼	927,81	94,5	73,1	65,2	(0,0)	982,07	19,12	0,60	47,30	40,4	108,50	23,91	24,82	24,51
<i>Jaguari/Jacareí</i>	838,71	746,51	92,4	75,3	69,7		808,04	10,82	0,25				Túneis (m ³ /s)		
<i>Cachoeira</i>	816,45	27,73	39,8	39,8		69,65	10,26	0,15				T-7	5,61		
<i>Atibainha</i>	784,34	150,54	156,4	75,2	48,4	96,25	10,93	0,10				T-6	10,11		
<i>Paiva Castro</i>	744,44	2,54	33,4	33,4		7,61	22,88	0,10				T-5	20,05		
Guarapiranga	▼	735,32	136,95		80,0	(0,2)	171,19	10,25	0,00	13,34	76,8	30,81	13,25	13,55	13,25
<i>Taquacetuba</i>	746,97												EEAB-T 0,00		
<i>Capivari</i>	741,93												EEAB-C 0,86		
Rio Grande	▼	746,79	104,53		93,2	(0,5)	112,18	0,89	0,00	4,63	19,2	12,17	4,57	4,66	7,24
													EEAB-P 0,00		
Rio Claro	▼	875,14	13,94		102,0	(0,1)	13,67	3,26	2,21	4,85	67,2	2,38	3,97	3,97	6,17
<i>Guaratuba</i>													EEAB-G 0,48		
Alto Tietê	▲	327,58			57,1	0,0	573,81	14,90	1,94	19,36	77,0	48,39	11,70	12,05	13,86
<i>Ponte Nova</i>	762,83	162,72			49,4		329,37	2,70	0,41				Transferências (m ³ /s)		
<i>Paraitinga</i>	767,44	30,42			82,8		36,73	1,14	1,14				EEAB-B 1,50		
<i>Biritiba</i>	754,35	24,07			49,7		48,42	0,97	0,24				DB-J 1,50		
<i>Jundiá</i>	753,58	60,30			81,4		74,09	3,13	0,05				J-T 8,11		
<i>Taiácupeba</i>	744,85	50,07			58,8		85,20	14,85	0,10				GGG 3,06		
Alto Cotia	▼	16,61			100,7	(0,2)	16,50	1,57	0,72	1,47	106,6	2,56	1,29	1,27	2,00
<i>Pedro Beicht</i>	918,53	16,61			100,7				1,27						
<i>Graça</i>	868,53								0,72						
Baixo Cotia									1,97				0,87	0,89	2,84
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.527,43	81,7	70,8	66,3	(0,1)	1.869,42	49,98	7,43	90,95	55,0	204,81	59,63	61,31	69,88

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,1	73,8	7,6	86,6	221,1
Guarapiranga	0,0	101,2	0,6	72,6	256,4
Rio Grande	0,4	167,6	9,9	103,8	230,3
Rio Claro	0,2	199,2	20,0	197,9	512,2
Alto Tietê	0,0	100,6	7,0	95,9	211,1
Cotia	0,2	125,0	8,5	78,7	189,3

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	99,9 %

Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)	
TOTAL	59,63	59,38	99,6	0,25

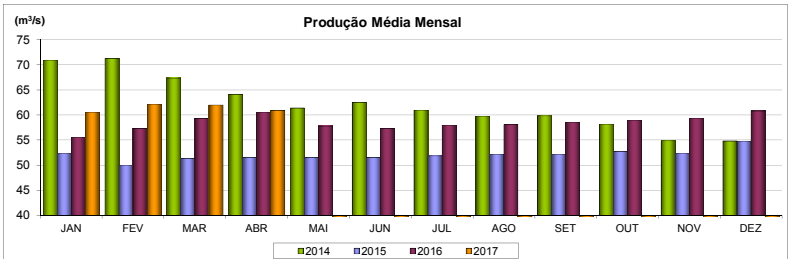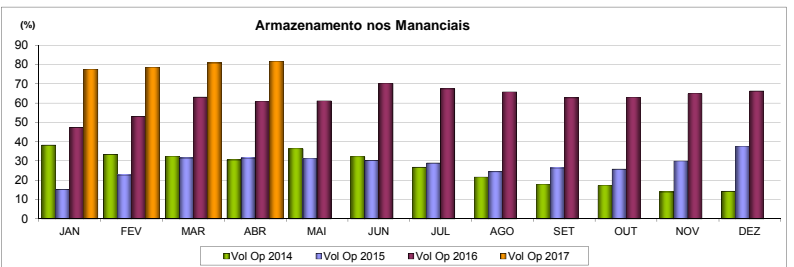

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.